


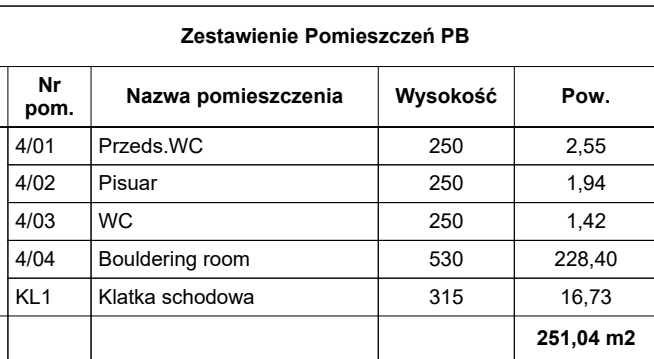

ściany istniejące murowane

wyburzone ściany murowane / przebia w stopie

demontowana stolarka drzwiowa/ okienna

wyburzenie ściany na wysokość "h" od wykonanej posadzki; podany wymiar określa poziom spodu belki stalowej bez obudowy ogniodopornej

h=210

ściany z bloczków z betonu komórkowego

zamurowania z cegły ceramicznej pełnej

ściany szkieletowe systemowe;  
2x GKB / stelaż CW-UW 75 / 2x GKB  
z wypełnieniem pustki między słupkami węgłą kamienną gr.7

obudowy szkieletowe systemowe;  
2x GKB / stelaż CW-UW 75  
z wypełnieniem pustki między słupkami węgłą kamienną gr.7

element wyposażenia - systemowe ściany wspinalcowe na podkonstrukcji stalowej w odrębnego opracowania

hp 158  
168  
60  
90  
200

projektowana stolarka/ślusarka okienna

projektowana stolarka/ślusarka drzwiowa

belki/nadproża stalowe zespolone w ścianach nośnych wg projektu konstrukcji

Nadproża systemowe prefabrykowane o długościach dopasowanych do wielkości otworów w ścianach

H

szafka z hydrantem dn25 i gaśnicą 4kg

REG120

granica strefy pożarowej

PNP

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

KWAD-ONE

kratki przepływowo w drzwiach

W

N

anemostaty / kratki nawiewne / wydłwiny

grzejniki płytowe

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Wszystkie wykuszenia, otworzenia ścian realizować z zachowaniem:
  - sposobu wykonywania prac zgodnie z projektem konstrukcji; bezwzględnie należy stosować się do zapisów, które odnośnie rozbiórki obiektów (istniejących) zawartych w części konstrukcyjnej projektu.
4. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych, wyburzeń otworowań należy:
  - dokonać odkrytki poszczególnych elementów konstrukcyjnych celem potwierdzenia zakresu przyjętych w projekcie;
  - w przypadku nie potwierdzenia przyjętych założeń, przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić rozwiązanie z gl. projektantem i projektantem konstrukcji.

5. Otworzenia ścian, stropów pod instalacje wewnętrzne należy skoordynować z projektantami branżowymi; w przypadku rozbieżności skontaktować się z ich projektantem; wykonać wszelkie prace otworzenia pod projektowane przejścia instalacji wewnętrznych;
6. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielające pożarowe zagrożenia masami o odporności ogniowej odpowiadającej do przegrody;
7. Rewizje sufitów dla urządzeń z instalacji zewnytrkowych z projektantami branżowymi; dokładna lokalizację określić na budowie w trakcie nadzoru.
8. Rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
9. Wszelkie rozważania zamienne w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie wymagają akceptacji Gł. Projektanta.
10. Skład przegród pionowych i poziomych wg opisów na rys. PB.07.

PRWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE  
ROZPOWIERZANIE, ZWIĘZNIENIE I BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZAPOROBAC  
PROJEKTANT ZA STRZEGĄ SPOBIE PRAMIO, DO APPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego  
młyna ze zmianą sposobu użytkowania  
objektu na cele rekreacyjno-sportowe w  
Mikolowie przy ul. Młyńskiej 12 na działce nr  
1956/47

- PROJEKT ZAMIENNY

INWESTOR:  
FUH LUNAR Mariusz Figoluska  
ul. Stara Droga 18  
43-190 Mikołów

JEDNOGŁÓWA AUTORSKA:  
SAR Sp. z o.o.  
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5  
tel./fax: 032 253 67 00 e-mail: sar@sar.katowice.eu

JEDNOSTKA AUTORSKA:  
SAR Sp. z o.o.  
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5  
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Jarosław Mańka  
upr. bud. 171/98

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa  
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:

|                                |
|--------------------------------|
| mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ |
| mgr inż. arch. Michał MAJOR    |

BRANŽA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  
Rzut 3. piętra

|            |                     |           |              |
|------------|---------------------|-----------|--------------|
| FAZA PROJ: | DATA:               | SKALA:    | NR RYSUNKU:  |
| <b>PB</b>  | październik<br>2018 | 1:1, 1:50 | <b>PB.05</b> |